

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо

Будівництва експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб населення с. Сіряки за адресою: вул. Дружби народів, 1-В, с. Сіряки Дергачівського району Харківської області

(вид планованої діяльності)

Громадські слухання відбулися в приміщенні актової зали Солоницівської селищної ради за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Визволителів, 6

(місце проведення громадського слухання)

« 11 » жовтня 20 19 р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 14 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.
3. Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;
на доповідь суб'єкта господарювання — до 15 хв.;
на кожну з -- співдоповідей — до 10 хв.;
відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом —
до 10 хв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні — до 5 хв.;
на інші виступи в обговоренні — до 5 хв.;
на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Доповідав директор Комунального підприємства «Солоницівське житлово-експлуатаційне господарство» – Ващенко Антон Олександрович
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Повідомив громадськість про заплановану діяльність та необхідність у створенні проекту буріння свердловини для питного водопостачання виникла через вихід з ладу існуючої глибокої свердловини, що працювала з 1978 року та наразі знаходиться в аварійному, практично не відновлюваному стані. За рахунок роботи даного водозабору здійснювалося водозабезпечення населення с. Сіряки силами комунального підприємства «СЖЕГ».
(короткий зміст доповіді)

Проектом будівництва нового водозабору передбачається буріння та обладнання свердловини на бучацько-канівський водоносний горизонт орієнтовною глибиною 115 м. Кількість води, що планується видобувати складає 8 м³/год (192 м³/добу). Дана кількість є достатньою для забезпечення питних та господарсько-побутових потреб населення с.Сіряки, яке становить понад 300 осіб.

Обраний для експлуатації водоносний горизонт є природно захищеним, якість підземних вод, з досвіду експлуатації у районі будівництва водозабору є задовільною і відповідає вимогам до питних підземних вод за виключенням вмісту заліза, що є природним для даного горизонту. Після опробування експлуатаційного горизонту та підтвердження результатами хімічних аналізів підвищеного вмісту заліза необхідно передбачити заходи щодо усунення його надлишку.

Розміщення проектної свердловини планується на існуючому майданчику, за затвердженим проектом буріння та проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення у безстрокове користування КП «СЖЕГ».

На даному майданчику розміщується насосна станція з пультом керування, енергозабезпечуючи комунікації, водонапірна вежа та водогінні мережі.

Водозабірний майданчик КП «СЖЕГ» знаходиться у с. Сіряки практично у межах міста Харків (кільцева дорога), тобто поточний стан довкілля повністю

визначається промисловою діяльністю обласного центру. За масштабами забруднення навколишнього природного середовища Харків посідає 15-17 місце в Україні.

У разі відсутності провадження планованої діяльності (буріння свердловини та її експлуатації) негативні наслідки, в першу чергу можуть торкнутися здоров'я населення с. Сіряки, оскільки привозна вода не може довго зберігати якість у цистернах чи інших заповнених ємностях, санація едностей залежить від людського фактору. Вода з шахтних колодязів облаштованих на перші від поверхні (незахищені) водоносні горизонти має

незадовільну якість у першу чергу через значно підвищений вміст нітратів та показник жорсткості.

За відсутності водовідбору з експлуатаційного водоносного горизонту у підземній гідросфері не відбудеться ніяких змін.

Будівництво свердловини включає: буріння, кріплення обсадними трубами, затрубну цементацію колон, пробну і експлуатаційну відкачки, геофізичні дослідження.

Будівництво свердловини триватиме не більше двадцяти днів. Тому короткочасність та малі об'єми викидів двигунів при проведенні бурових робіт, практично, не викличуть негативного впливу на здоров'я людей та біоту, що знаходиться в районі будівництва свердловини. Елементами довкілля, на які теоретично може вплинути експлуатація водозабору є геологічне, водне, техногенне та соціальне середовище.

При усталеному режимі експлуатації водозаборів інших надрокористувачів у подібних геолого-гідрогеологічних умовах, будь які геологічні процеси чи явища, що могли б бути її наслідками відсутні, що дає підстави прогнозувати їх відсутність і при експлуатації нової свердловини.

Для виключення можливості виснаження водоносного горизонту у період експлуатації, проведено попередні розрахунки, за результатами яких можна стверджувати, що зниження рівня підземних вод, за умов водовідбору не більше 192 м³/добу, навіть у самих жорстких умовах (розрахунок було проведено з великим інженерним запасом) не перевищить допустимого, шкоди водоносному горизонту завдано не буде.

Для виключення можливості погіршення якості підземних вод через змішування їх з водами вище залягаючих горизонтів свердловина обладнується обсадними колонами з цементацією затрубного на всю їх висоту.

Планована експлуатація свердловини, після її спорудження є безвідходною, оскільки подача води відбуватиметься автоматично надлишковий видобуток та скид води виключається.

Ризиків на здоров'я населення не чиниться, оскільки якість підземних вод, що видобуваються на водозаборі постійно контролюється.

Територія водозабору не належить до заповідних об'єктів та об'єктів культурної спадщини.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як пожежа чи забруднення підземних вод верхнього водоносного горизонту (колодязі на присадибних

ділянках), вплив свердловини можна розглядати тільки з позитивного боку, оскільки вона може стати додатковим джерелом води у боротьбі з наслідками викликаними надзвичайними ситуаціями.

Позитивні наслідки будівництва свердловини під час експлуатації:

- забезпечення водою питної якості населення с. Сіряки, яке наразі користується привозною водою;

- поліпшення санітарно-побутових умов населення;

- збереження робочих місць обслуговуючого персоналу;

- сплата податків за використання підземних вод у бюджет району;

- захист геологічного середовища у межах санітарної зони водозабору – заборона розробки надр, підземного складування, буріння нових свердловин і будь-якого будівництва без узгодження з органами геологічного нагляду.

Для контрольованого впливу на елементи довкілля від експлуатації свердловини, на водозаборі буде впроваджено систему моніторингу, завданням якої є контроль якості, кількості видобутої води, спостереження за рівнями підземних вод та екологічний контроль у межах захисної зони водозабору.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)* - *запитання до доповідача відсутні.*

	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
--	--	--

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*.

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Мішина Ніна Леонтівна – «депутат Солоницівської селищної ради, представник громади села Сіряки хочу сказати, що у нас ніхто навіть я, це випадково вчора Василій Іванович сказав, що сьогодні відбудуться слухання. Я думаю, якби представник – постачальник води, наш ЖЕК яким би то чином сповістив би, то мабуть людей тут було би набагато більше. Це у мене таке зауваження. К іншому у мене зауважень немає»	Ващенко Антон Олександрович (директор КП «СЖЕГ») відповів – «Процедура є, були об'яви у двох газетах, тобто все згідно законодавства»

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

Головуючий – начальник Управління раціонального використання природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації Стребкова Алла Юріївна

Оголосила громадські слухання стосовно обговорення планованої діяльності Солоницівської селищної ради щодо «Будівництва експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб населення с. Сіряки за адресою: вул. Дружби народів, 1-В, с. Сіряки Дергачівського району Харківської області» – такими, що відбулись та закритими.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 2 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 1 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на -- арк. – *відсутні*
6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий


(підпис)

Стребкова А.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

обговорення тематикої діяльності Соколювської селищної ради стосовно „Будівництва астероїднійної свердловини
(вид планованої діяльності)
(місце проведення громадського слухання)
для забезпечення потреб населення с. Стреле за адресою: вул. Дружби народів, 1-В, с. Стреле Нерманівського району, Харківської області”

Трощевські створення відбулися в приміщенні астової ради Соколювської селищної ради за адресою: вул. Визволення, 6.


« 11 » жовтня 2019р.

с.м. Соколювса

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1.	Врацунко Дмитро Сергійович				
2.	Берихіна Оксана Сергійівна				
3.	Трощевський Іван Сергійович				
4.	Скрипченко Вікторія Сергіївна				
5.	Іванченко Валентина Сергіївна				
6.	Кучерівська Ірина Михайлівна				
7.	Скрипченко Ірина Сергіївна				
8.	Голубченко Світлана Михайлівна				

- 9. Коссецкий
Игорь
Стелашвили
- 10. Стрелов
Александр
Ростовский
- 11. Завалин
Владимир
Петрович
- 12. Селевко
Александр
Семитов
- 13. Коссецкий
Роза
Васильковна
- 14. Селевко
Александр
Витальевич

- Conf -
2 Conf
1
2
3 Conf
4 Conf
5

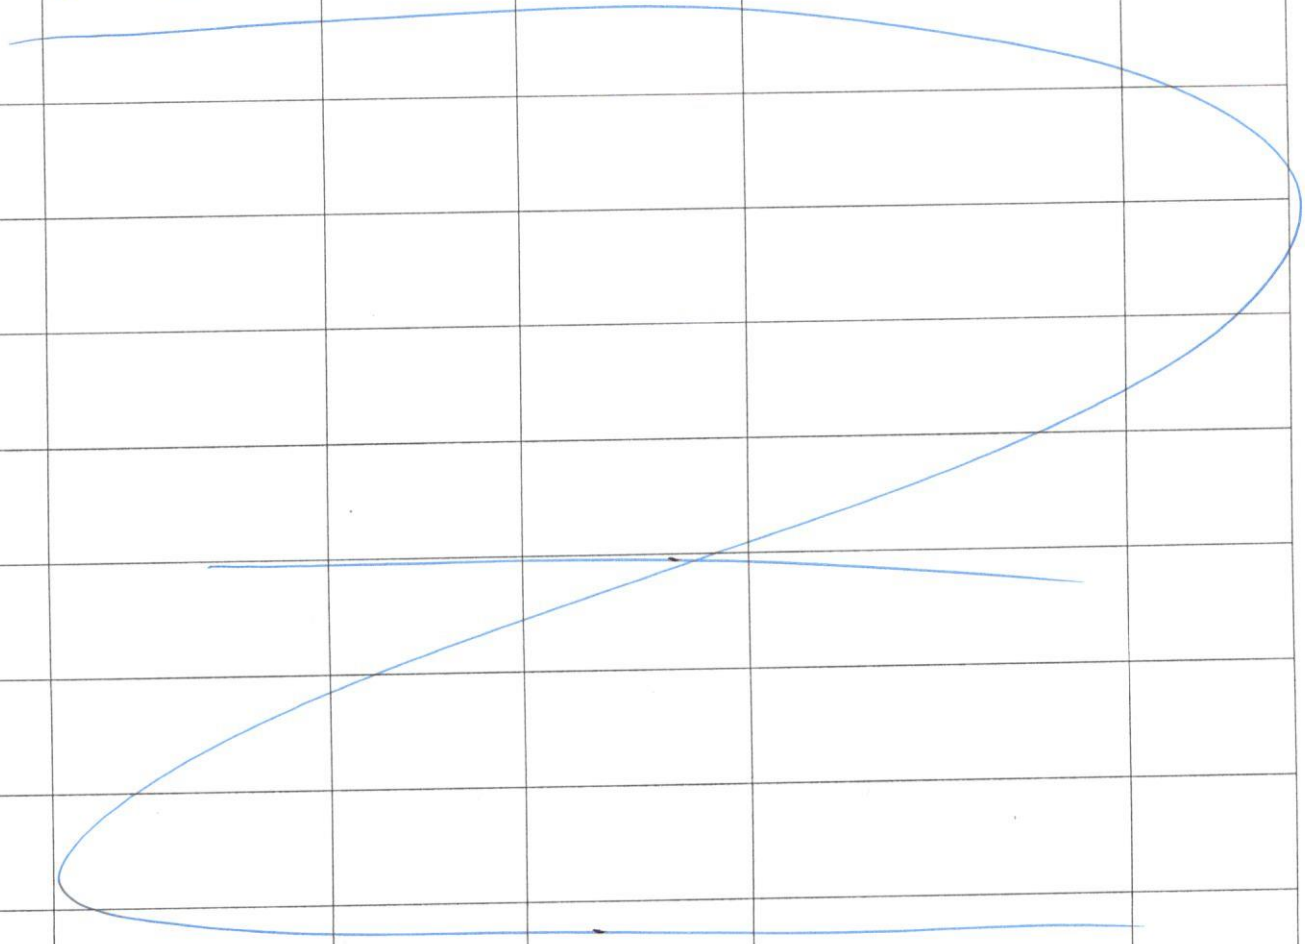

Трудовое

Александр
(подпись)

Список № 10.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)

реєстрації виступів учасників громадських слухань щодо

оголошення проєкту рішення Сосницького районного ради стосовно
(вид планованої діяльності)


парі стосовно „Будівництва експериментальної електричної
(місце проведення громадського слухання)

лінії електропередачі напругою 10 кВ за адресою:
вул. Дружби народів, 1-В, с. Стреси Тернопільської області
Тернопільської області”

Тернопільської області вступило в приміщенні, а також
заяв Сосницького району за адресою: вул. Вибованців, 6

« 11 » червня 2019р.

с.м. Сосниця

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис*
1.	Вашурко Антон Олександрович	Директор КП „СВЕТ”	

Головуючий


(підпис)

Стребкова І.Ю.
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».