

ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

реконструкції газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса»
DN 700, 800 на ділянці Шебелинка – Дніпропетровськ, км 34.7-38.7
(Лозівський район Харківської області)
(вид планованої діяльності)

приміщення Краснопавлівської селищної ради за адресою: Харківська область,
Лозівський район, смт. Краснопавлівка, мікрорайон, будинок, 16
(місце проведення громадського слухання)

«30» липня 2018р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 15 осіб згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповіді представників суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля.
3. Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив присутніх, що громадські слухання проводяться під головуванням начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю Управління раціонального використання природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації Варвянського Вадима Юрійовича.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання — до 15 хв.;

на співдовідь — до 10 хв.;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом - до 10 хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні — до 10 хв.;

на інші виступи в обговоренні — до 10 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Хмелевський Ю. В. - заступник начальника Шебелинського лінійного виробничого

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів

«Харківтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» - привітав присутніх

Повідомив, що він представником організації, є яка займається експлуатацією та

(короткий зміст доповіді)

обслуговуванням магістральних газопроводів та газорозподільних станцій, у тому числі

які проходять по території ваших селищних рад, зокрема ГРС Браїлівка, що здійснює

газопостачання та забезпечення смт. Краснопавлівка та найближчих населених пунктів

й газопроводів, які проходять по території рад зі сторони Балакліє, Шебелинки на

газопроводів входить до складу Управління магістральних газопроводів «Харківтранс-

газ», яке займається експлуатацією магістральних газопроводів та ГРС у південно-

східній частині України. Газопроводи починаються від кордону з Росією та закінчують-

ся на кордоні з Молдовою. Газ надходить з Росії та далі уходить по різних напрямкам

через Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську області та закінчується

Херсонською областю. Шебелинське лінійне виробниче управління магістральних

газопроводів є основною транспортною розв'язкою на південному сході країни. По тери-

торії селищної ради проходить чотири газопроводи паралельно друг другу. Самий ста-

рий діаметром 700 мм побудований у 1957 році, строк експлуатації 60 років, другий

діаметром 800 мм побудований у 1959 році. Газопроводи діаметром 1000 мм та 1200 мм

побудовані у 1971 та 1979 роках відповідно. Необхідність проведення ремонтних робіт

пов'язано не тільки з їх віком. Під час проектування та будівництва цих газопроводів не

була передбачена можливість внутрітрубної діагностики. Тобто знати стан труби не

можливо. З трубою можливо працювати тільки по факту утворення витіків, плям, запаху

газу. На сьогодні вже проведена заміна газопроводів у Балаклійському районі. Звернув

увагу на важливість та необхідність цього питання, що виконання ремонтних робіт

дозволить забезпечити газом населення південно-східної частини країни до Молдови.

Повідомив, що проектом передбачені заходи з рекультивації та відшкодування втрат

Роботи передбачається вести після збору врожаю у максимально стислі терміни.

2. Доповідь іншого учасника

Носенко М.О. - начальник Управління проектно-кошторисних робіт філії «Управління

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз».

Повідомила присутніх, що роботи планується вести у дві черги. Перша черга –

(короткий зміст доповіді)

будівництво нового газопроводу діаметром 1000 мм. Друга – демонтаж двох газопрово-

дів діаметром 700мм та 800 мм. Проінформувала, що ведуться роботи по укладанню

договорів-сервітутів з власниками земельних ділянок. Повідомила, що проектом

передбачені заходи з технічної та біологічної рекультивації; зняття родючого шару

грунту і повернення його на місце по закінченню робіт та передбачено відшкодування

збитків власникам земельних ділянок. Звернула увагу, що при демонтажі труб передба-

чнені заходи по мінімізації впливу на землю. Висловила думку, що при експлуатації

газопроводу шумових впливів та екологічних впливів не очікуються. Роботи планується

виконати за короткий час тільки структурними підрозділами АТ «Укртрансгаз», алу-

чення сторонніх організацій не передбачено. Всі труби, що будуть демонтовані передба-

чено вивозити на Шебелинське лінійне виробниче управління магістральних газопрово-

дів. Утилізацією відходів ізоляції будуть проводити спеціалізовані підприємства на

договірних засадах. Зазначила, що на землі нічого не залишиться після закінчення робіт.

3. Доповідь іншого учасника

Рубашкіна О.О. - начальник відділу організації будівництва та розробки спеціальних
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

розділів Управління проектно-кошторисних робіт філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» Акціонерного товариства «Укртрансгаз». Повідомила, що вплив на екологію відбувається від будь-якої господарської діяльності під час

(короткий зміст доповіді)

експлуатації та під час будівництва. Звернула увагу на те, що АТ «Укртрансгаз» має міжнародний сертифікат у сфері екології, який щорічно підтверджується. Висловила думку, що під час експлуатації враховуючи, що газопровід знаходиться в землі на глибині біля 1 м вплив на навколишнє середовище не очікується. Вплив передбачається тільки під час будівництва на ґрунти, атмосферне повітря та можливий вплив на водне середовище. З метою мінімізації впливу на водне середовище випробування газопроводу на міцність передбачено ні гідрологічним, а пневматичним способом, без використання води. На атмосферне повітря вплив передбачається від роботи двигунів автотранспортної техніки, під час проведення зварювальних робіт, різки труб при демонтажних роботах. Повідомила, що на компенсаційні заходи проектом закладено 30 тис грн. – екологічний податок за забруднення атмосферного повітря, який сплачується у селищну раду; передбачено повне відновлення родючого шару ґрунту по всій довжині траси; внесення добрив та посів культур. Зазначила, що вплив на довкілля під час експлуатації та проведення будівельних робіт вважає допустимим.

3. Запитання та відповіді до доповідей (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)*

№ п/п	Запитання до доповідей (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1	Найдьонов В.М, мешканець смт. Краснопавлівка Чи є гарантія, що після відновлення системи, тиск газу у Шебелинці не почне спадати.	Хмелевський Ю. В. По телебаченню ви могли чути про поворотну транспортну систему, яка працює на Європу. Це окрема система газопостачання та не має відношення до діяльності підприємства. Ми займаємося поставками та розподіленням газу внутрі країни. Зниження тиску в магістральних газопроводах не очікується.
2	Найдьонов В.М, мешканець смт. Краснопавлівка Чому не враховуються втрати врожайності в місцях проходження газопроводів. Де проходить газопровід врожайність на 60-70% менше із-за різниці температурного балансу між трубою та поверхневим шаром землі. Весною та летом земля суха.	Хмелевський Ю. В. Газопроводи першими весною протаївають, там температура вище що сприяє хорошим сходом культур. Літом температура повітря більше 30 градусів і температура від газопроводів не може сильно впливати на врожайність. Рубашкіна О.О. додала, що проектними рішеннями передбачено біологічну рекультивацию на ділянці проведення робіт, що буде сприяти якості ґрунтів.

3	<p>Сухих Н.І. голова Краснопав-лівської селищної ради. Люди зазнають втрат від проведення реконструкції газопроводу. Чи будуть компенсуватися втрати і яким чином.</p>	<p>Носенко М.О. Проектними рішеннями передбачені кошти на відшкодування втрат. Для чого необхідно укласти договори сервітуту. Крім того, передбачено укладання договорів на відшкодування втрат. Оплата буде проводитися по безготівковому рахунку на підставі наданих відповідних документів щодо понесених втрат. Проект біологічної рекультиваци розрахований на 3 роки.</p>
4	<p>Сухих Н.І. голова Краснопав-лівської селищної ради Скільки часу потрібно для проведення робіт? Коли почнуться виплати?</p>	<p>Носенко М.О. Зараз йде тендер по закупівлі труби. З початку буде здійснено будівництво нового газопроводу підключення до ГРЛС Браїлівка, після вводу газопроводу в експлуатацію почнуться роботи по демонтажу двох старих газопроводів. Передбачається проведення робіт за два роки. Початок проведення робіт передбачається у 2019 році. Виплати по договорам сервітуту почнуться під час проведення будівельних робіт у 2019 році. Виплати по відшкодуванню втрат будуть здійснюватися на підставі наданих відповідних документів.</p>
5	<p>Мокра Л.Я. мешканка с. Яковлівка На коли заплановано початок робіт весною чи в осені? До кого звертатися по укладанню договорів?</p>	<p>Хмелевський Ю. В. Терміни проведення робіт по реконструкції газопроводу не залежать від врожайності. Всі втрати будуть компенсовані при наданні необхідних документів. Носенко М.О. Державна архітектурно-будівельна інспекція не дасть дозвіл на початок робіт поки не будуть укладені договори сервітутів зі усіма власниками землі.</p>
6	<p>Правдін Ю.В. мешканець смт Краснопавлівка Договори укладаються у двох екземплярах. Чи передбачається надання другого екземпляру договору заявникам (пайщикам)?</p>	<p>Носенко М.О. Договори оформлені у двох екземплярах. Будуть надані.</p>
7	<p>Сухих Н.І. голова Краснопав-лівської селищної ради Чи передбачається ремонт доріг, по яким буде їздити вантажна техніка?</p>	<p>Рубашкіна О.О. Пересування будівельної техніки передбачено по тимчасовій дорозі вздовж траси газопроводу. В місці перетину автодороги передбачено улаштування постійного переїзду. Все що буде порушено буде відновлено.</p>

8	Найдьонов В.М, мешканець смт. Краснопавлівка Літом йде продувка труб. Чи передбачається компенсація за забруднення?	Хмелевський Ю. В. Останнім часом скид газу проводиться раз на три місяця. Плата за забруднення атмосферного повітря здійснюється у селищну раду.
9	Найдьонов В.М, мешканець смт. Краснопавлівка Звідки передбачається брати ґрунт для засипання траншеї?	Рубашкіна О.О. Частина - це ґрунт, який - буде викопаний при проведенні ремонтних робіт. Його дійсно не достатньо. Буде завозитися додатковий ґрунт для проведення технічної рекультивациі.
10	Мокра Л.Я. мешканка с. Яковлівка Ми плануємо засіяти поля. Чи будуть компенсовані понесені втрати.	Хмелевський Ю. В. Всі втрати будуть компенсовані при наданні необхідних документів.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1	Сухих Н.І. голова Краснопав-лівської селищної ради Чи передбачається соціальне партнерство?	Хмелевський Ю. В. Юридичною особою є АТ «Укр-трансгаз», це запитання буде передано керівництву. Трубкін В.К Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту у даному випадку не передбачається.

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

Варвянського Вадима Юрійовича, якій повідомив, що результати обговорень будуть враховані Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації під час розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля реконструкції газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» DN 700, 800 на ділянці Шебелинка – Дніпропетровськ, км 34.7-38.7 та підготовки висновку з оцінки впливу на довкілля. Інформацію щодо їх врахування буде включено до Звіту про громадське обговорення.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 3 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.

4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на __ - __ арк. Не додаються у зв'язку з тим, що не надходили.
5. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані після громадських слухань, на __ - __ арк. Не додаються у зв'язку з тим, що не надходили.
6. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань.

Головуючий



(підпис)

В.Ю. Варвянський

(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань щодо

реконструкції газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса» DN 700, 800

на ділянці Шебелинка – Дніпропетровськ, км 34.7-38.7

(Лозівський район Харківської області)

(вид планованої діяльності)










приміщення Краснопавлівської селищної ради за адресою: Харківська область,

Лозівський район, смт. Краснопавлівка, мікрорайон, будинок, 16

(місце проведення громадського слухання)


«30» липня 2018 р.


смт. Краснопавлівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис*
1	Коваленко Василь Леонидович				
2	Кучер Владимир Олександрович				
3	Резниченко Ірина Валентина				
4	Резниченко Андрій Сергійович				
5	Григорук Юрій Володимирович				
6	Мирошник Валентина Миколаївна				
7	Гадюк Ірина Сергіївна				
8	Кривошея Степан Васильович				
9	Лозовий Ігор Вік- торович				


10	Косеши Ларина Олеговна
11	Рубеши Олеговна Олеговна
12	Третья Владимир Кочетковна
13	Ремешко Татьяна Романовна
14	Хиленко Владимир Васильевич
15	Монро Светлана Ивановна

[Handwritten signatures and initials corresponding to the rows in the table above]

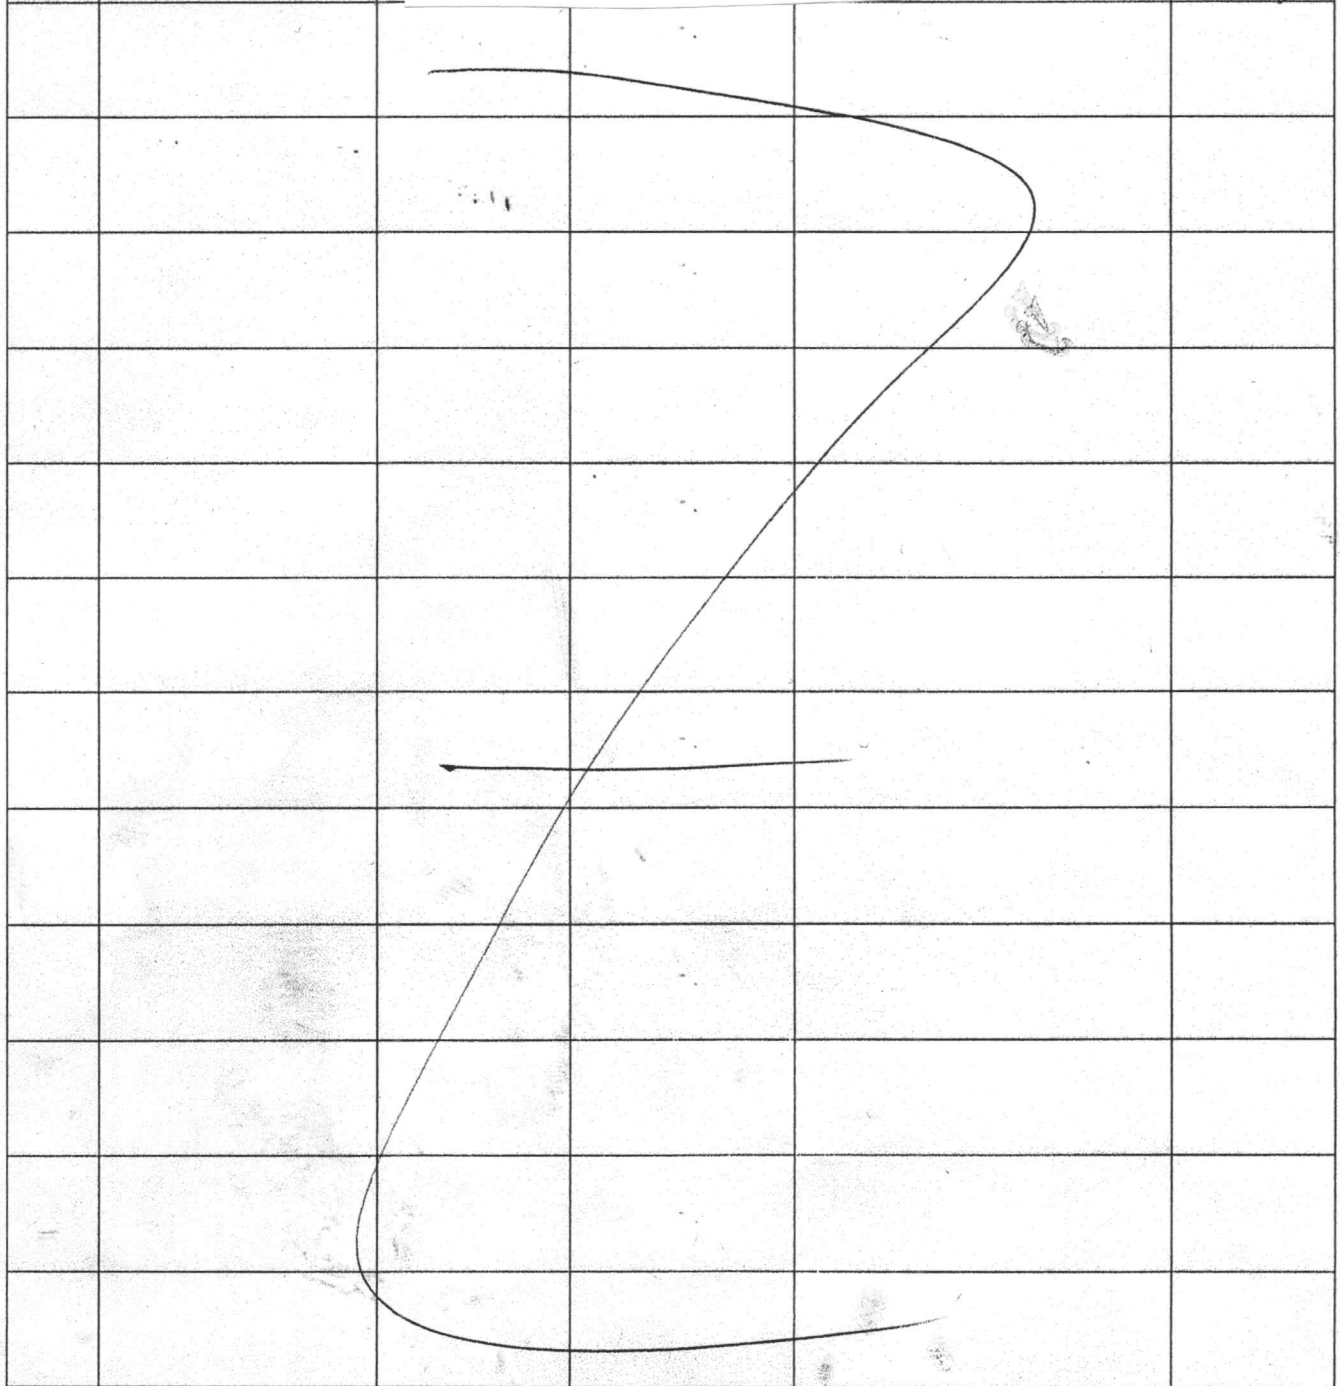

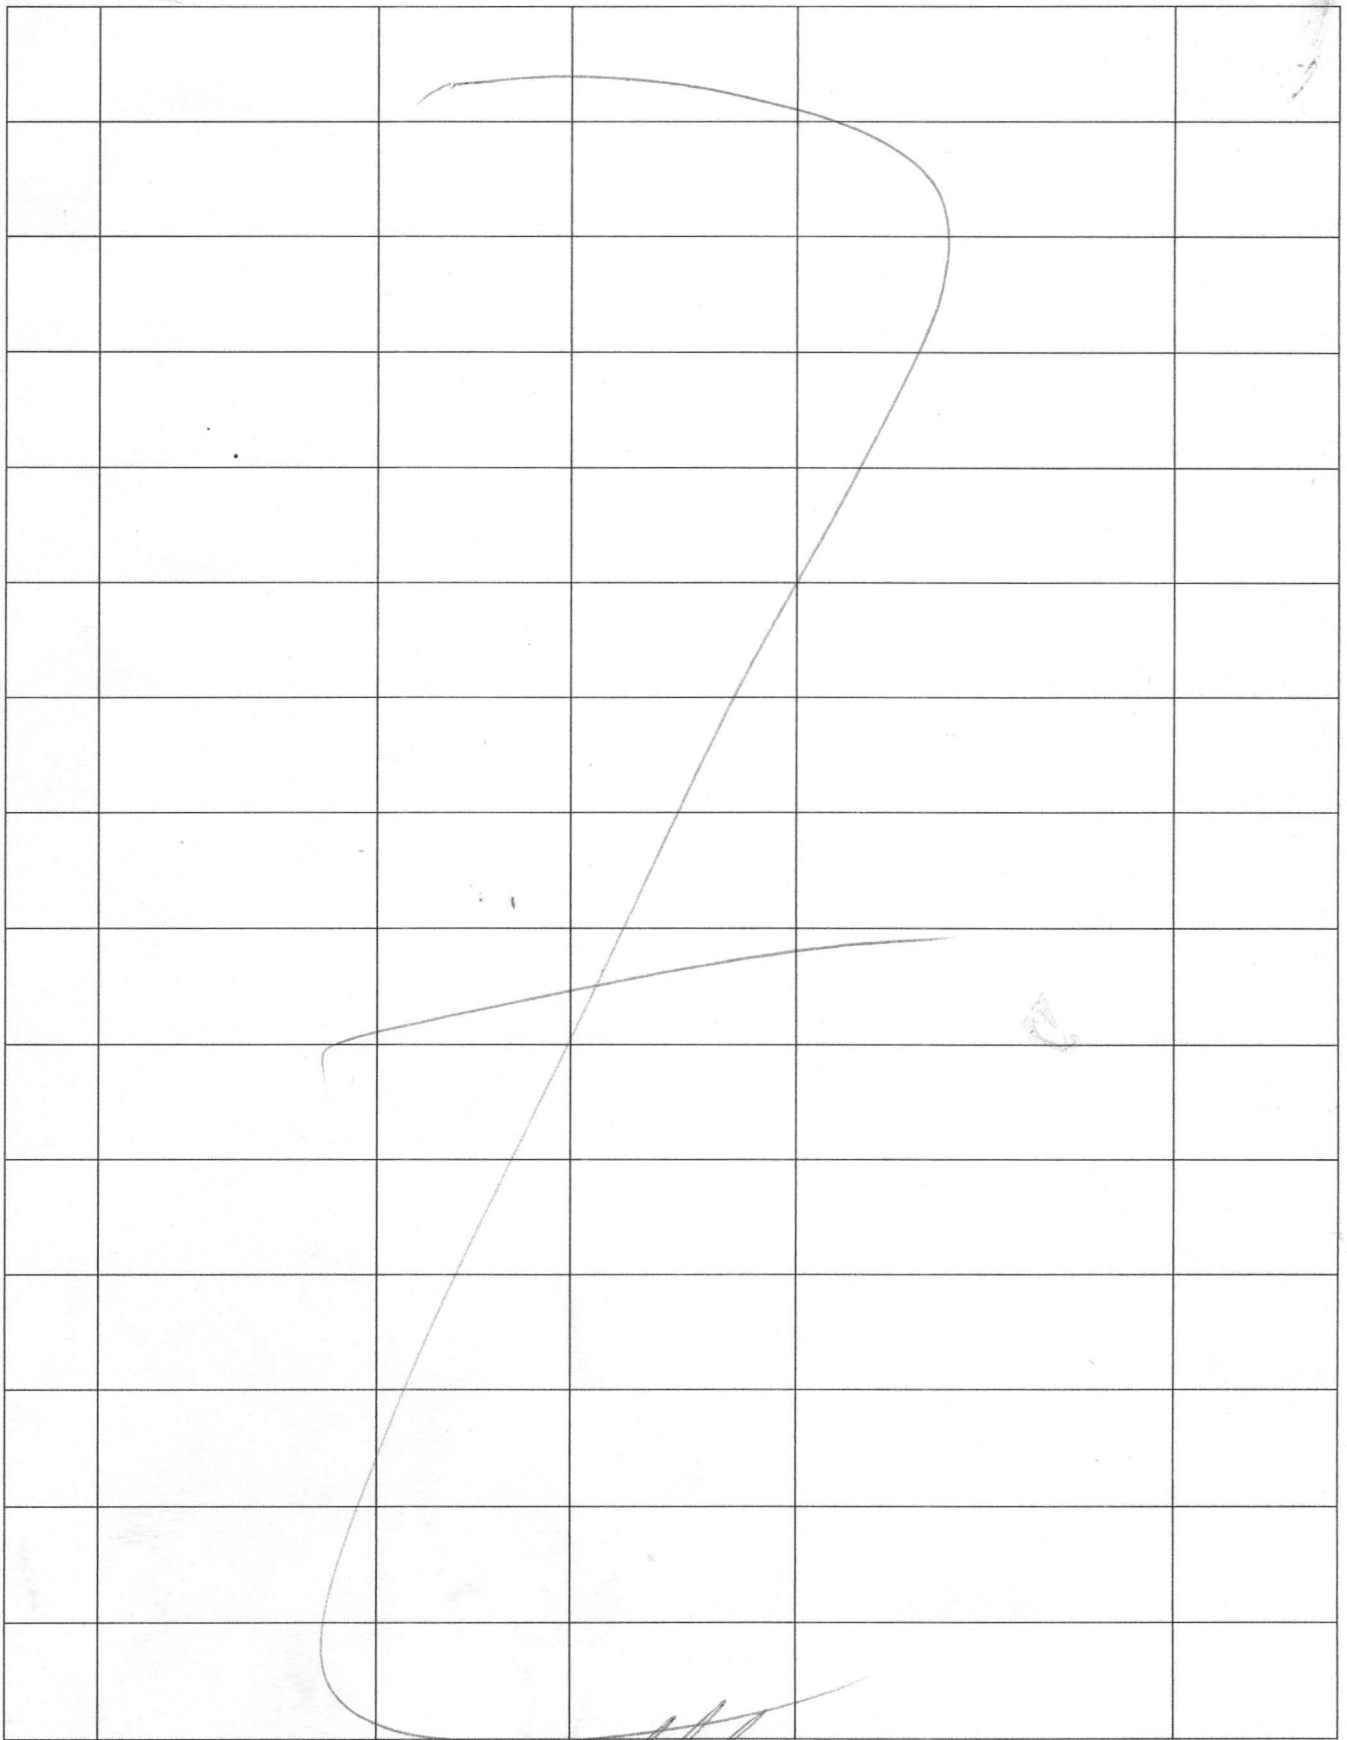

Головуючий




(підпис)

В.Ю. Варвянський

(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Головуючий

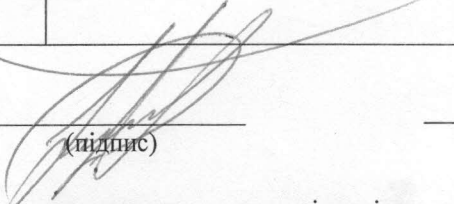

(підпис)

В.Ю. Варвянський
(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань

реконструкції газопроводу «Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса»
DN 700, 800 на ділянці Шебелинка – Дніпропетровськ, км 34.7-38.7
(Лозівський район Харківської області)

(вид планованої діяльності)

приміщення Краснопавлівської селищної ради за адресою: Харківська область,
Лозівський район, смт. Краснопавлівка, мікрорайон, будинок, 16

(місце проведення громадського слухання)

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис*

Головуючий


(підпис)

В.Ю. Варвянський

(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».